


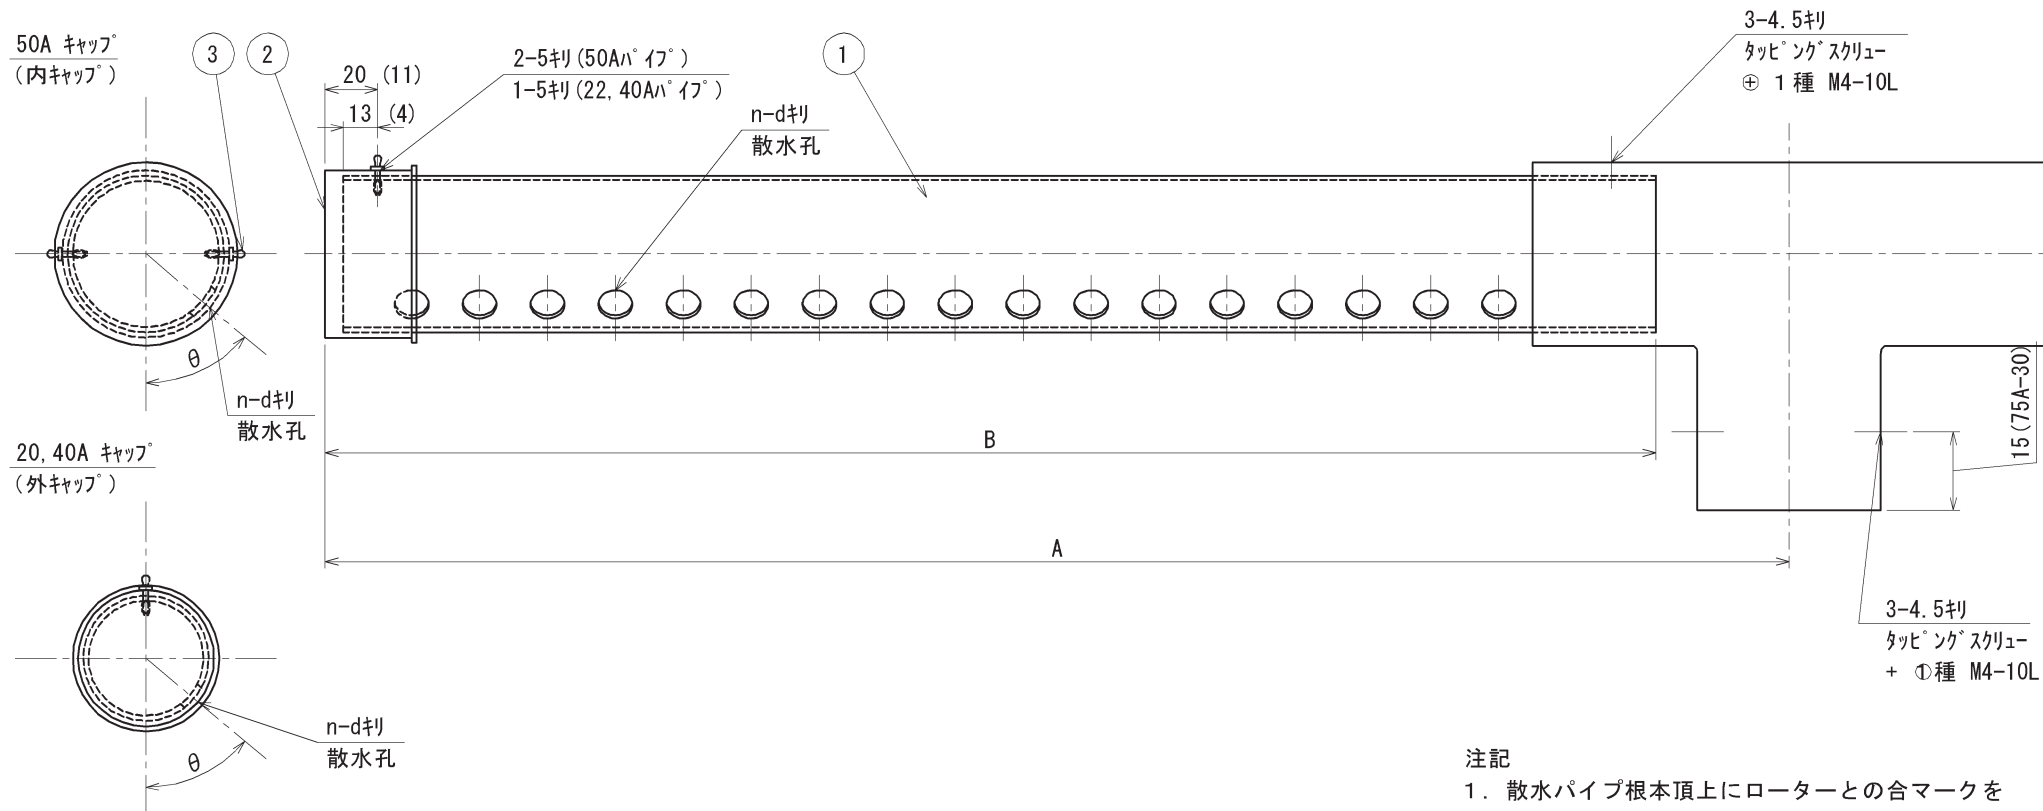

注記

1. 散水パイプ根本頂上にローターとの合マークを記入されているので、これに合わせて差し込んでください。
2. () 内寸法は、50Aキャップを示します。
3. 本仕様書は循環水量が標準水量の場合とします。少水量仕様の場合は孔の仕様がことなりますので別途お問い合わせください。
4. 温度条件によりパイプの色は以下の通りとなります。
50℃以下 … グレー
50℃超え … ブラウン
5. ロータリージョイントとの接続ビスは付属していません。

タワー	ロータリージョイント	枝管数	A	B	θ	n	d	キャップサイズ
2 SQ	40A	3	225	191	60	10	6	20A
3		3	225	191	50	10	7	20A
5		3	265	231	40	12	8	20A
8		3	310	277	40	15	9	20A
10	50A	3	340	304	50	16	10	40A
15		3	440	404	50	22	10	40A
20		3	540	504	50	18	10	40A
30		4	560	509	50	18	13	50A
40	75A	4	665	614	50	22	13	50A
50		4	740	689	30	24	13	50A
50		4	740	689	30	24	13	50A
60		4	810	759	40	26	13	50A


3	カヌークリップ	1 (2)	PE	
2	キャップ	1	PE	
1	パイプ	1	PVC	
No.	部品名	数量	材質・規格	備考

ヒシクーリングタワー

散水パイプ (標準水量の場合)

2~60SQb

三菱ケミカルインフラテック株式会社

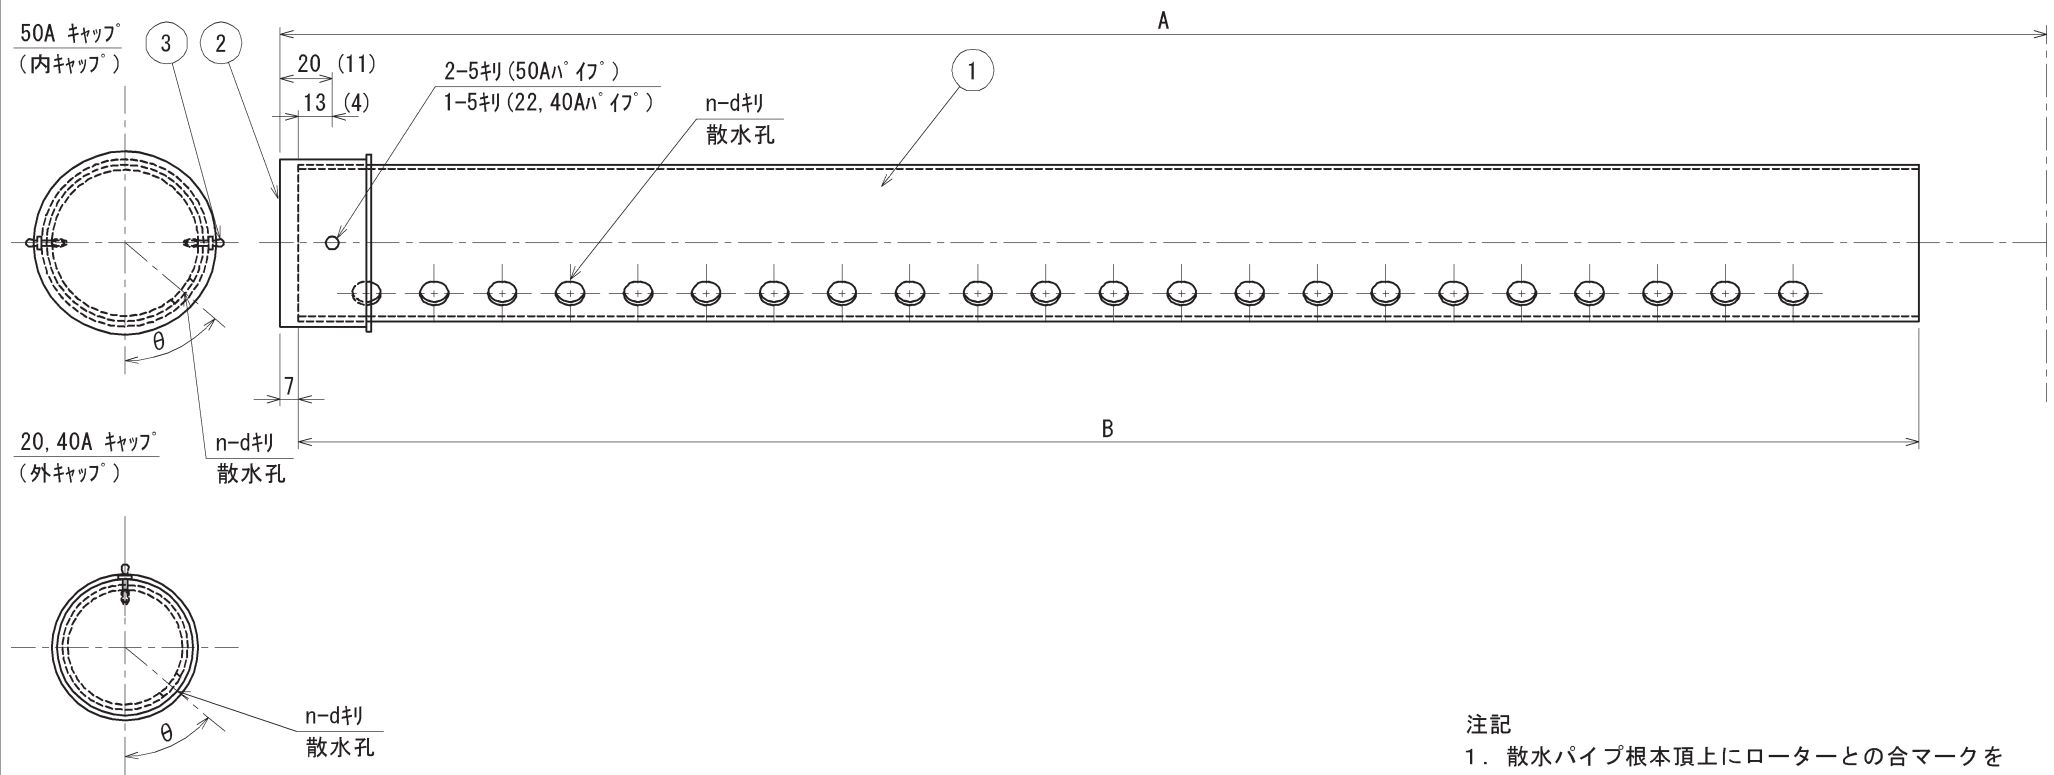

注記

1. 散水パイプ根本頂上にローターとの合マークを記入されているので、これに合わせて差し込んでください。
2. ()内寸法は、50Aキャップを示します。
3. 本仕様書は循環水量が標準水量の場合とします。少水量仕様の場合は孔の仕様がことなりますので別途お問い合わせください。
4. 温度条件によりパイプの色は以下の通りとなります。
50℃以下 … グレー
50℃超え … ブラウン
5. ロータリージョイントとの接続ビスは付属していません。

AQ	ロータリージョイント	枝管数	A	B	θ	n	d	キャップサイズ
2	40A	3	221	184	60	9	6	20A
3			226	229	70	12	7	
5			311	274	40	15	8	
8			357	320	25	18	8	
10	50A	3	438	397	70	21	9	40A
15			555	514	50	18	9	
20			601	567	40	20	10	
30	75A	4	676	620	50	22	11	50A
40			796	740	40	26	11	
50			808	752	40	26	12	
60			916	860	40	31	13	

3	カヌークリップ	1 (2)	PE	
2	キャップ	1	PE	
1	パイプ	1	PVC	
No.	部品名	数量	材質・規格	備考

ヒシクーリングタワー

散水パイプ

2AQb~60AQb

三菱ケミカルインフラテック株式会社